



IT Kit di nebulizzazione per caldaie a condensazione
MANUALE ISTRUZIONI

EN Misting kit for condensing boilers
USER MANUAL

ES Kit de nebulización para calderas de condensación
MANUAL DEL USUARIO

IT ATTENZIONE	EN WARNING	ES ATENCIÓN
 <p>PER UN CORRETTO USO DEL PRODOTTO È OBBLIGATORIO IL MONTAGGIO DEL NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA A MONTE DI X-ATOM. NON SI RISPONDE DI EVENTUALI DANNI CAUSATI DALLA MANCANZA O SCADENZA DEL NEUTRALIZZATORE.</p>	<p>FOR A CORRECT USE OF THE PRODUCT IT IS MANDATORY TO MOUNT THE CONDENSATE NEUTRALIZER BEFORE THE X-ATOM. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE CAUSED BY THE LACK OR EXPIRATION OF THE NEUTRALIZER.</p>	<p>PARA UN CORRECTO USO DEL PRODUCTO ES OBLIGATORIO MONTAR EL NEUTRALIZADOR DE CONDENSADO AGUAS ANTES DEL X-ATOM. NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO CAUSADO POR LA FALTA O VENCIMIENTO DEL NEUTRALIZADOR.</p>
 <p>RACCOMANDARSI DI VERIFICARE LA PRESENZA DEI SALI NEL NEUTRALIZZATORE. SI CONSIGLIA DI SOSTITUIRE I SALI OGNI 4-6 MESI. ATTENZIONE: LA CONDENSA ACIDA PROVOCA DANNI IRREPARABILI AL NEBULIZZATORE</p>	<p>IT IS RECOMMENDED TO CHECK THE PRESENCE OF THE SALTS IN THE NEUTRALIZER. IT IS RECOMMENDED TO REPLACE THE SALTS EVERY 4-6 MONTHS. WARNING: ACID CONDENSATION CAUSES IRREPARABLE DAMAGE TO THE NEBULIZER</p>	<p>SE RECOMIENDA COMPROBAR LA PRESENCIA DE SALES EN EL NEUTRALIZADOR. SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LAS SALES CADA 4-6 MESES. ADVERTENCIA: LA CONDENSACIÓN DE ÁCIDO CAUSA DAÑOS IRREPARABLES AL NEBULIZADOR</p>
 <p>L'INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN TECNICO SPECIALIZZATO</p>	<p>THE INSTALLATION OF THE APPLIANCE MUST BE CARRIED OUT BY A SPECIALIZED TECHNICIAN</p>	<p>LA INSTALACIÓN DEL APARATO DEBE SER REALIZADA POR UN TÉCNICO ESPECIALIZADO</p>

IT *Gentile Cliente, La ringraziamo per l'acquisto di X-atom, un apparecchio realizzato appositamente per la dispersione in aria attraverso nebulizzazione della condensa generata dalla caldaia a condensazione. Le seguenti istruzioni hanno lo scopo di fornire le informazioni necessarie all'uso e manutenzione dell'apparecchio.*


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Nebulizzatore di condensa X-atom
- 1 Neutralizzatore di condensa completo di ricarica
- 1 Ricarica aggiuntiva per neutralizzatore
- 1 Tubo scarico condensa (tagliabile nella lunghezza desiderata) da 1 m
- 1 Staffa portaugello da 200 mm (per posizionare l'ugello alla distanza desiderata)
- 1 Tubo per nebulizzatore (tagliabile nella lunghezza desiderata) da 5 m completo di ugello
- 2 Fasce ammortizzatrici da 15 cm l'una (per attenuare le vibrazioni)
- 1 Raccordo adattatore Ø 25 mm
- 1 Sacchetto filtrante impurità

FUNZIONAMENTO

Il funzionamento di X-atom è completamente automatico, essendo dotato di microprocessore è in grado di adattarsi in maniera ottimale al funzionamento della caldaia a condensazione.

Ha la funzione di nebulizzare esclusivamente acqua pulita senza impurità e viene danneggiato se nebulizza liquidi contenenti acidi. È obbligatorio l'uso del sacchetto filtrante in dotazione.

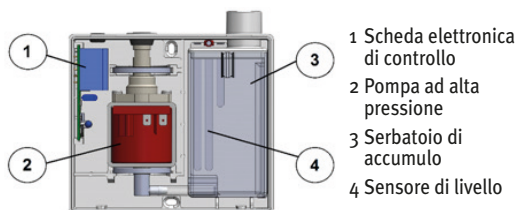

Lo stato di funzionamento è segnalato attraverso una spia luminosa bicolore:

- Verde lampeggiante : presenza rete, stato di attesa;
- Verde fisso: attivazione della pompa;
- Rosso lampeggiante: anomalia livello serbatoio;
- Rosso fisso: anomalia temporanea, pompa surriscaldata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230Vac - 50Hz +/- 10%
Potenza elettrica impegnata	50 W
Portata massima	5 l/h
Pressione massima	16 bar
Temperatura d'esercizio	0 - 50 °C
Mandata massima orizzontale: (scarico libero)	30 m
Pressione sonora: ad una distanza di 1,5 m (scarico libero)	35 dB(A)
Grado di protezione	IP 53

MANUTENZIONE

- **Qualsiasi intervento di manutenzione deve essere e effettuato con il cavo di alimentazione scollegato e con la caldaia spenta.**
- **Si raccomanda di verificare la presenza e l'efficacia dei sali contenuti nel neutralizzatore.**
- **Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da un tecnico specializzato.**

Periodicamente, in concomitanza della verifica annuale della caldaia, suggeriamo la seguente manutenzione:

- rimuovere il coperchio;
- estrarre il serbatoio;
- aprire il serbatoio;
- pulire il sensore con un panno umido;
- verificare i contatti;
- rimontare le parti;
- verificare il livello di efficienza della cartuccia neutralizzatrice.

EN Dear Customer, Thank you for the purchase of X-atom, a device made specifically for dispersion in the air through nebulization of the condensate generated by the condensing boiler. The following instructions are intended to provide the information necessary for the use and maintenance of the appliance.


CONTENTS OF THE PACKAGE

- 1 Condensate nebulizer X-Atom
- 1 Condensate neutralizer complete with refill
- 1 Additional refill for neutralizer
- 1 Condensate drain pipe 1 mt. (it can be cut to the desired length)
- 1 Nozzle holder bracket 200 mm (to position the nozzle at the desired distance)
- 1 5 m nebulizer hose complete with nozzle (can be cut to the desired length)
- 2 15 cm shock absorbers (to attenuate vibrations)
- 1 Adapter fitting Ø 25 mm
- 1 Impurity filter bag

OPERATION

The operation of X-atom is completely automatic, being equipped with a microprocessor it is able to adapt optimally to the operation of the condensing boiler. **It has the function of nebulizing only clean water without impurities and is damaged if liquids containing acids are nebulized. The use of the filter bag supplied is mandatory.**

The operating status is indicated by a two-color indicator light:

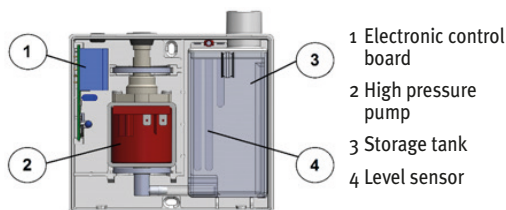

- ① Flashing green: network presence, standby status;
- Solid green: pump activation;
- Ⓜ Flashing red: anomaly in the tank level;
- Solid red - temporary fault, pump overheated.

TECHNICAL FEATURES

Supply voltage	230Vac - 50Hz +/- 10%
Electric power used	50 W
Maximum capacity	5 l/h
Maximum pressure	16 bar
Operating temperature	0 - 50 °C
Maximum horizontal delivery (free download)	30 m
Sound pressure at a distance of 1.5m (free exhaust)	35 dB(A)
Degree of protection	IP 53

MAINTENANCE

- Any maintenance intervention must be carried out with the power cable disconnected and with the boiler off.
- It is recommended to check the presence and effectiveness of the salts contained in the neutralizer.
- Maintenance interventions must be carried out by a specialized technician.

Periodically, in conjunction with the annual boiler check, we recommend the following maintenance:

- remove the cover;
- remove the tank;
- open the tank;
- clean the sensor with a damp cloth;
- check contacts;
- reassemble the parts;
- check the efficiency level of the neutralizing cartridge.

ES Estimado cliente: Gracias por la compra de X-atom, un aparato fabricado específicamente para la dispersión en el aire mediante la nebulización del condensado generado por la caldera de condensación. Las siguientes instrucciones están destinadas a proporcionar la información necesaria para el uso y mantenimiento del aparato.


CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 Nebulizador de condensado X-atom
- 1 Neutralizador de condensado completo con recarga
- 1 Recarga adicional para neutralizador
- 1 Tubería de drenaje de condensado de 1 mt. (se puede cortar a la longitud deseada)
- 1 Soporte portaboquillas de 200 mm (para colocar la boquilla a la distancia deseada)
- 1 Manguera para nebulizador de 5 m completa con boquilla (se puede cortar a la longitud deseada)
- 2 Amortiguadores de 15 cm (para atenuar vibraciones)
- 1 Racor adaptador Ø 25 mm
- 1 Bolsa de filtro de impurezas

OPERACIÓN

El funcionamiento de X-atom es completamente automático, al estar equipado con un microprocesador es capaz de adaptarse de forma óptima al funcionamiento de la caldera de condensación.

Tiene la función de nebulizar solo agua limpia sin impurezas y se daña si nebuliza líquidos que contengan ácidos. Es obligatorio el uso de la bolsa filtrante suministrada.

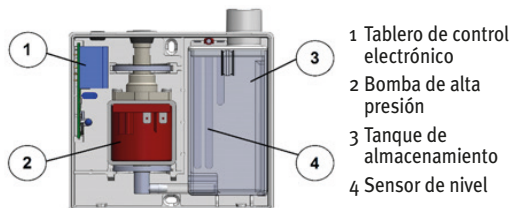

El estado de funcionamiento se indica mediante una luz indicadora de dos colores:

- Verde intermitente: presencia de red, estado de espera;
- Verde fijo: activación de la bomba;
- Rojo intermitente: anomalía en el nivel del tanque;
- Rojo fijo: falla temporal, bomba sobrecalentada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	230Vac - 50Hz +/- 10%
Energía eléctrica utilizada	50 W
Máxima capacidad	5 l/h
Presión máxima	16 bar
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Entrega horizontal máxima (descarga gratuita)	30 m
Presión sonora (escape libre) a una distancia de 1,5 m	35 dB(A)
Grado de protección	IP 53

MANTENIMIENTO

- Cualquier intervención de mantenimiento debe realizarse con el cable de alimentación desconectado y con la caldera apagada.
- Se recomienda comprobar la presencia y eficacia de las sales contenidas en el neutralizador.
- Las intervenciones de mantenimiento deben ser realizadas por un técnico especializado.

Periódicamente, junto con la revisión anual de la caldera, recomendamos el siguiente mantenimiento:

- Retire la cubierta;
- Quitar el tanque;
- Abra el tanque;
- Limpiar el sensor con un paño húmedo;
- Comprobar contactos;
- Reensamblar las piezas;
- Comprobar el nivel de eficacia del cartucho neutralizante



IT INSTALLAZIONE

X-atom può essere installato all'esterno, essendo resistente alla pioggia (grado di protezione IP53).

In caso di temperature molto basse si consiglia di proteggere l'apparecchiatura con un box coibentato (opzionale).

EN INSTALLATION

X-atom can be installed outdoors, being resistant to rain (IP53 protection degree).

In case of very low temperatures it is recommended to protect the equipment with an insulated box (optional).

ES INSTALACIÓN

-atom se puede instalar en exteriores, siendo resistente a la lluvia (grado de protección IP53).

En caso de temperaturas muy bajas se recomienda proteger el equipo con una caja aislada (opcional).

ATTENZIONE



PER UN CORRETTO USO DEL PRODOTTO È OBBLIGATORIO IL MONTAGGIO DEL NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA A MONTE DI X-ATOM. NON SI RISPONDE DI EVENTUALI DANNI CAUSATI DALLA MANCANZA O SCADENZA DEL NEUTRALIZZATORE.

WARNING

FOR A CORRECT USE OF THE PRODUCT IT IS MANDATORY TO MOUNT THE CONDENSATE NEUTRALIZER UPSTREAM OF X-ATOM. WE ARE NOT LIABLE FOR ANY DAMAGE CAUSED BY THE LACK OR EXPIRY OF THE NEUTRALIZER.

ATENCIÓN

PARA UN CORRECTO USO DEL PRODUCTO ES OBLIGATORIO MONTAR EL NEUTRALIZADOR DE CONDENSADO AGUAS ARRIBA DEL X-ATOM. NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO CAUSADO POR LA FALTA O VENCIMIENTO DEL NEUTRALIZADOR.



RACCOMANDARSI DI VERIFICARE LA PRESENZA DEI SALI NEL NEUTRALIZZATORE. SI CONSIGLIA DI SOSTITUIRE I SALI OGNI 4-6 MESI. ATTENZIONE: LA CONDENSA ACIDA PROVOCA DANNI IRREPARABILI AL NEBULIZZATORE

IT IS RECOMMENDED TO CHECK THE PRESENCE OF THE SALTS IN THE NEUTRALIZER. IT IS RECOMMENDED TO REPLACE THE SALTS EVERY 4-6 MONTHS. WARNING: ACID CONDENSATION CAUSES IRREPARABLE DAMAGE TO THE NEBULIZER

SE RECOMIENDA COMPROBAR LA PRESENCIA DE SALES EN EL NEUTRALIZADOR. SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LAS SALES CADA 4-6 MESES. ADVERTENCIA: LA CONDENSACIÓN DE ÁCIDO CAUSA DAÑOS IRREPARABLES AL NEBULIZADOR



L'INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN TECNICO SPECIALIZZATO

THE INSTALLATION OF THE APPLIANCE MUST BE CARRIED OUT BY A SPECIALIZED TECHNICIAN

LA INSTALACIÓN DEL APARATO DEBE SER REALIZADA POR UN TÉCNICO ESPECIALIZADO

1. Svitare le viti sul lato inferiore e rimuovere il coperchio;
Unscrew the screws on the underside and remove the cover;
Desatornille los tornillos de la parte inferior y retire la tapa;

2. Posizionare X-atom dove verrà installato e segnare i fori per il fissaggio (vedi punti A e B);
Position X-atom where it will be installed and mark the holes for fixing (see points A and B);

Coloque X-atom donde se instalará y marque los orificios para la fijación (consulte los puntos A y B);


3. Fissare utilizzando i tasselli in dotazione e assicurarsi che l'ancoraggio sia solido;
Secure using the supplied anchors and make sure that the anchor is solid;

Asegure utilizando los anclajes suministrados y asegúrese de que el ancla sea sólida;

4. Rimontare il coperchio, assicurandosi che sia ben posizionato e fissare le due viti inferiori;

Reassemble the cover, making sure it is well positioned and fix the two lower screws;

Vuelva a montar la tapa asegurándose de que esté bien colocada y fije los dos tornillos inferiores;

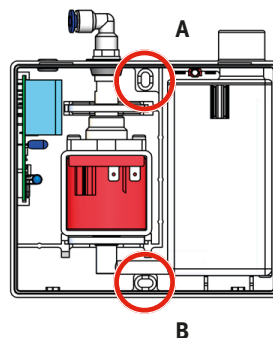

5. Collegare lo scarico condensa della caldaia per farla confluire alla cartuccia di neutralizzazione, inserire i portagomma dritti o curvi (a secondo dell'esigenza) nella cartuccia stessa. La condensa neutralizzata dovrà confluire poi all'interno del nebulizzatore

Connect the condensate drain of the boiler to make it flow into the neutralization cartridge, insert the straight or curved hose connectors (depending on the need) in the cartridge itself. The neutralized condensate must then flow into the nebulizer


Conectar el drenaje de condensado de la caldera para que fluya hacia el cartucho de neutralización, insertar las boquillas de manguera recta o curva (según la necesidad) en el propio cartucho. El condensado neutralizado debe fluir luego hacia el nebulizador



6. 1. Tagliare due spire del tubo Ø 20 ed inserirle all'interno del nebulizzatore
2. Inserire la riduzione conica come illustrato
3. Montare il filtro a calza sul tubo spiralato ed inserirlo con una leggera pressione all'interno della riduzione conica
4. Inserire l'adattatore nel nebulizzatore

1. Cut two coils of the Ø 20 tube and insert them inside the nebulizer
2. Insert the conical reduction as shown
3. Mount the sock filter on the spiral tube and insert it with a slight pressure inside the conical reduction
4. Insert the adapter into the nebulizer


1. Cortar dos bobinas del tubo Ø 20 e insertarlas dentro del nebulizador
2. Inserte la reducción cónica como se muestr
3. Monte el filtro de calcetín en el tubo en espiral e insértelo con una ligera presión dentro de la reducción cónica
4. Inserte el adaptador en el nebulizador

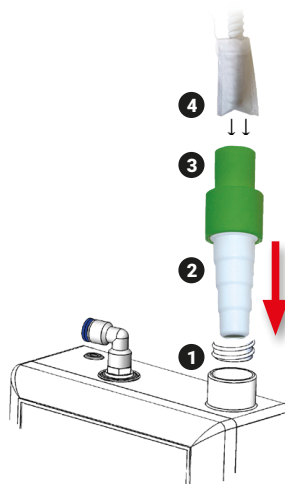

7. Inserire una estremità del tubo a corredo nel raccordo di X-atom e verificare che il tubo sia bloccato sul raccordo;

Insert one end of the tube supplied into the X-atom fitting and check that the tube is blocked on the fitting;


Inserte un extremo del tubo suministrado en el conector X-atom y verifique que el tubo esté bloqueado en el conector;

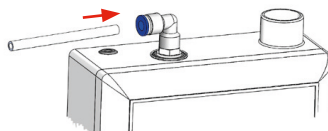

8. Posizionare la staffetta portaugello nel punto prescelto e fissarla mediante i tasselli a corredo;

Position the nozzle holder bracket in the selected point and fix it using the plugs supplied;

Coloque el soporte portaboquillas en el punto seleccionado y fíjelo con los tapones suministrados;



9. Inserire l'ugello nebulizzante nel tubo;

Insert the nebulizer nozzle into the tube;


Inserte la boquilla del nebulizador en el tubo;



- 10.** Inserire l'ugello nebulizzante nel foro della staffetta fino al bloccaggio;

Insert the spray nozzle into the hole in the bracket until it locks;


Inserir la boquilla rociadora en el orificio del soporte hasta que encaje;



- 11.** Fissare il tubo alla staffetta mediante la fascetta a corredo (da inserire nei fori predisposti);

Fasten the pipe to the bracket using the clamp supplied (to be inserted in the provided holes);

Fije el tubo al soporte con la abrazadera suministrada (para insertar en los orificios provistos);



- 12.** Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.

Connect the appliance to the mains.

Conecte el aparato a la red.

IT ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Tutti i nebulizzatori vengono testati e sottoposti ad un breve ciclo di funzionamento in fase di collaudo e possono essere quindi presenti tracce di acqua nel prodotto.

Durante i primi cicli di funzionamento è possibile una vibrazione superiore alla norma della pompa, trattasi del normale ciclo di assestamento dei componenti.

PROBLEMA	CAUSA	RISOLUZIONE
NON NEBULIZZA	Ugello otturato	Rimuovere l'ugello, pulirlo oppure sostituirlo
IL NEBULIZZATORE VIBRA	Vibrazione eccessiva della pompa	<ul style="list-style-type: none"> • Corpo estraneo nella pompa • Il tubo di nebulizzazione non è correttamente ancorato al muro o altro supporto. • Durante l'installazione sono stati manomessi i supporti in gomma antivibranti della pompa.
FUORISCE CONDENSA	Il manicotto del tubo corrugato della condensa non è stato installato correttamente oppure non è installato.	Verificare la corretta installazione
	Il filtro è intasato oppure non è stato installato correttamente (si viene a creare una bolla d'aria che fa da tappo)	Verificare la corretta installazione e/o provvedere al suo lavaggio e/o alla sua sostituzione
NEBULIZZATORE IN BLOCCO	Led ROSSO sempre acceso	Rimuovere l'alimentazione, attendere alcuni secondi e alimentare di nuovo

EN OPERATING FAULTS

All nebulizers are tested and subjected to a short operating cycle in the testing phase and therefore traces of water may be present in the product.

During the first operating cycles, a higher than normal vibration of the pump is possible, this is the normal settling cycle of the components.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
DOES NOT SPRAY	Clogged nozzle	Remove the nozzle, clean it or replace it
THE NEBULIZER VIBRATES	Excessive pump vibration	<ul style="list-style-type: none"> Foreign body in the pump The spray tube is not properly anchored to the wall or other support. During installation, the rubber anti-vibration mounts of the pump were tampered with.
CONDENSATE COMES OUT	The sleeve of the corrugated condensate pipe has not been installed correctly or is not installed.	Verify correct installation
	The filter is clogged or has not been installed correctly (an air bubble is created which acts as a cap)	Check that it is installed correctly and / or wash it and / or replace it
NEBULIZER IN BLOCK	RED LED always on	Remove the power supply, wait a few seconds and power up again

ES FALLAS DE FUNCIONAMIENTO

Todos los nebulizadores se prueban y se someten a un breve ciclo de funcionamiento en la fase de prueba y, por lo tanto, pueden haber trazas de agua en el producto.

Durante los primeros ciclos de funcionamiento, es posible una vibración de la bomba superior a la normal, este es el ciclo normal de asentamiento de los componentes.

PROBLEMA	CAUSA	RESOLUCIÓN
NO PULVERIZA	Boquilla obstruida	Retire la boquilla, límpiela o reemplácela
VIBRA EL NEBULIZADOR	Vibración excesiva de la bomba	<ul style="list-style-type: none"> Cuerpo extraño en la bomba El tubo de rociado no está bien anclado a la pared u otro soporte. Durante la instalación, se manipularon los soportes de goma antivibración de la bomba.
SALE CONDENSADO	El manguito del tubo de condensado ondulado no se ha instalado correctamente o no está instalado.	Verifique la instalación correcta
	El filtro está obstruido o no se ha instalado correctamente (se crea una burbuja de aire que actúa como tapón)	Controlar que esté correctamente instalado y / o lavarlo y / o reemplazarlo
NEBULIZADOR EN BLOQUE	LED ROJO siempre encendido	Retire la fuente de alimentación, espere unos segundos y vuelva a encender

IT GARANZIA

La garanzia copre i vizi di materiali o difetti di fabbricazione. I costi relativi all'invio di un prodotto in conto riparazione sono a carico del cliente. Al controllo, se coperti da garanzia, risultassero difetti imputabili all'azienda il prodotto verrà riparato o sostituito e reso al cliente a spese dell'azienda. Nel caso il prodotto non sia più coperto da garanzia o che si rilevino manomissioni (anche nel periodo di garanzia) il prodotto potrà essere riparato ed il relativo preventivo di spesa comprensivo delle spese di trasporto per la riconsegna, saranno a carico del cliente. Si declina ogni responsabilità in caso di:

- installazione da parte di un tecnico non specializzato
- installazione non conforme alle istruzioni;
- mancato rispetto delle specifiche di manutenzione;
- manomissione dell'apparecchio

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE Allegato IV

Dichiarazione di conformità UE

Dispositivo di trattamento dell'acqua di condensa risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie:

2014/30/UE - EMC - Direttiva Compatibilità elettromagnetica
2014/35/UE BT - Direttiva Bassa Tensione



EN GUARANTEE

The warranty covers material or manufacturing defects. The costs related to sending a product for repair are charged to the customer. Upon inspection, if covered by warranty, any defects attributable to the company are found, the product will be repaired or replaced and returned to the customer at the company's expense. If the product is no longer covered by the warranty or if tampering is detected (even during the warranty period), the product can be repaired and the relative cost estimate including transport costs for the return will be charged to the customer. We decline all responsibility in case of:

- installation by a non-specialized technician
- installation not compliant with the instructions;
- failure to comply with maintenance specifications;
- tampering with the device

DECLARATION OF CONFORMITY CE Annex IV

EU declaration of conformity

Condensate water treatment device complies with the provisions of the following EU directives:

2014/30 / UE - EMC - Electromagnetic Compatibility Directive
2014/35 / UE LV - Low Voltage Directive



ES GARANTÍA

La garantía cubre defectos de material o de fabricación. Los costos relacionados con el envío de un producto para su reparación corren a cargo del cliente. Tras la inspección, si está cubierto por la garantía, se encuentran defectos atribuibles a la empresa, el producto será reparado o reemplazado y devuelto al cliente a cargo de la empresa. Si el producto ya no está cubierto por la garantía o si se detecta una manipulación (incluso durante el período de garantía), el producto puede repararse y el costo relativo estimado, incluidos los costos de transporte para la devolución, se cargará al cliente. Declinamos toda responsabilidad en caso de:

- instalación por un técnico no especializado
- instalación que no cumple con las instrucciones;
- incumplimiento de las especificaciones de mantenimiento;
- manipulación del dispositivo

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE Anexo IV

Declaración de conformidad UE

El dispositivo de tratamiento de agua condensada cumple con las disposiciones de las siguientes directivas de la UE:

2014/30 / UE - EMC - Directiva de compatibilidad electromagnética
2014/35 / UE LV - Directiva de baja tensión





ARBO SpA
Via Toniolo, 23 - 61032 Fano (PU) ITALIA
Tel. +39 0721.855706
www.arbo.it